Lapu izvietojuma shēma:

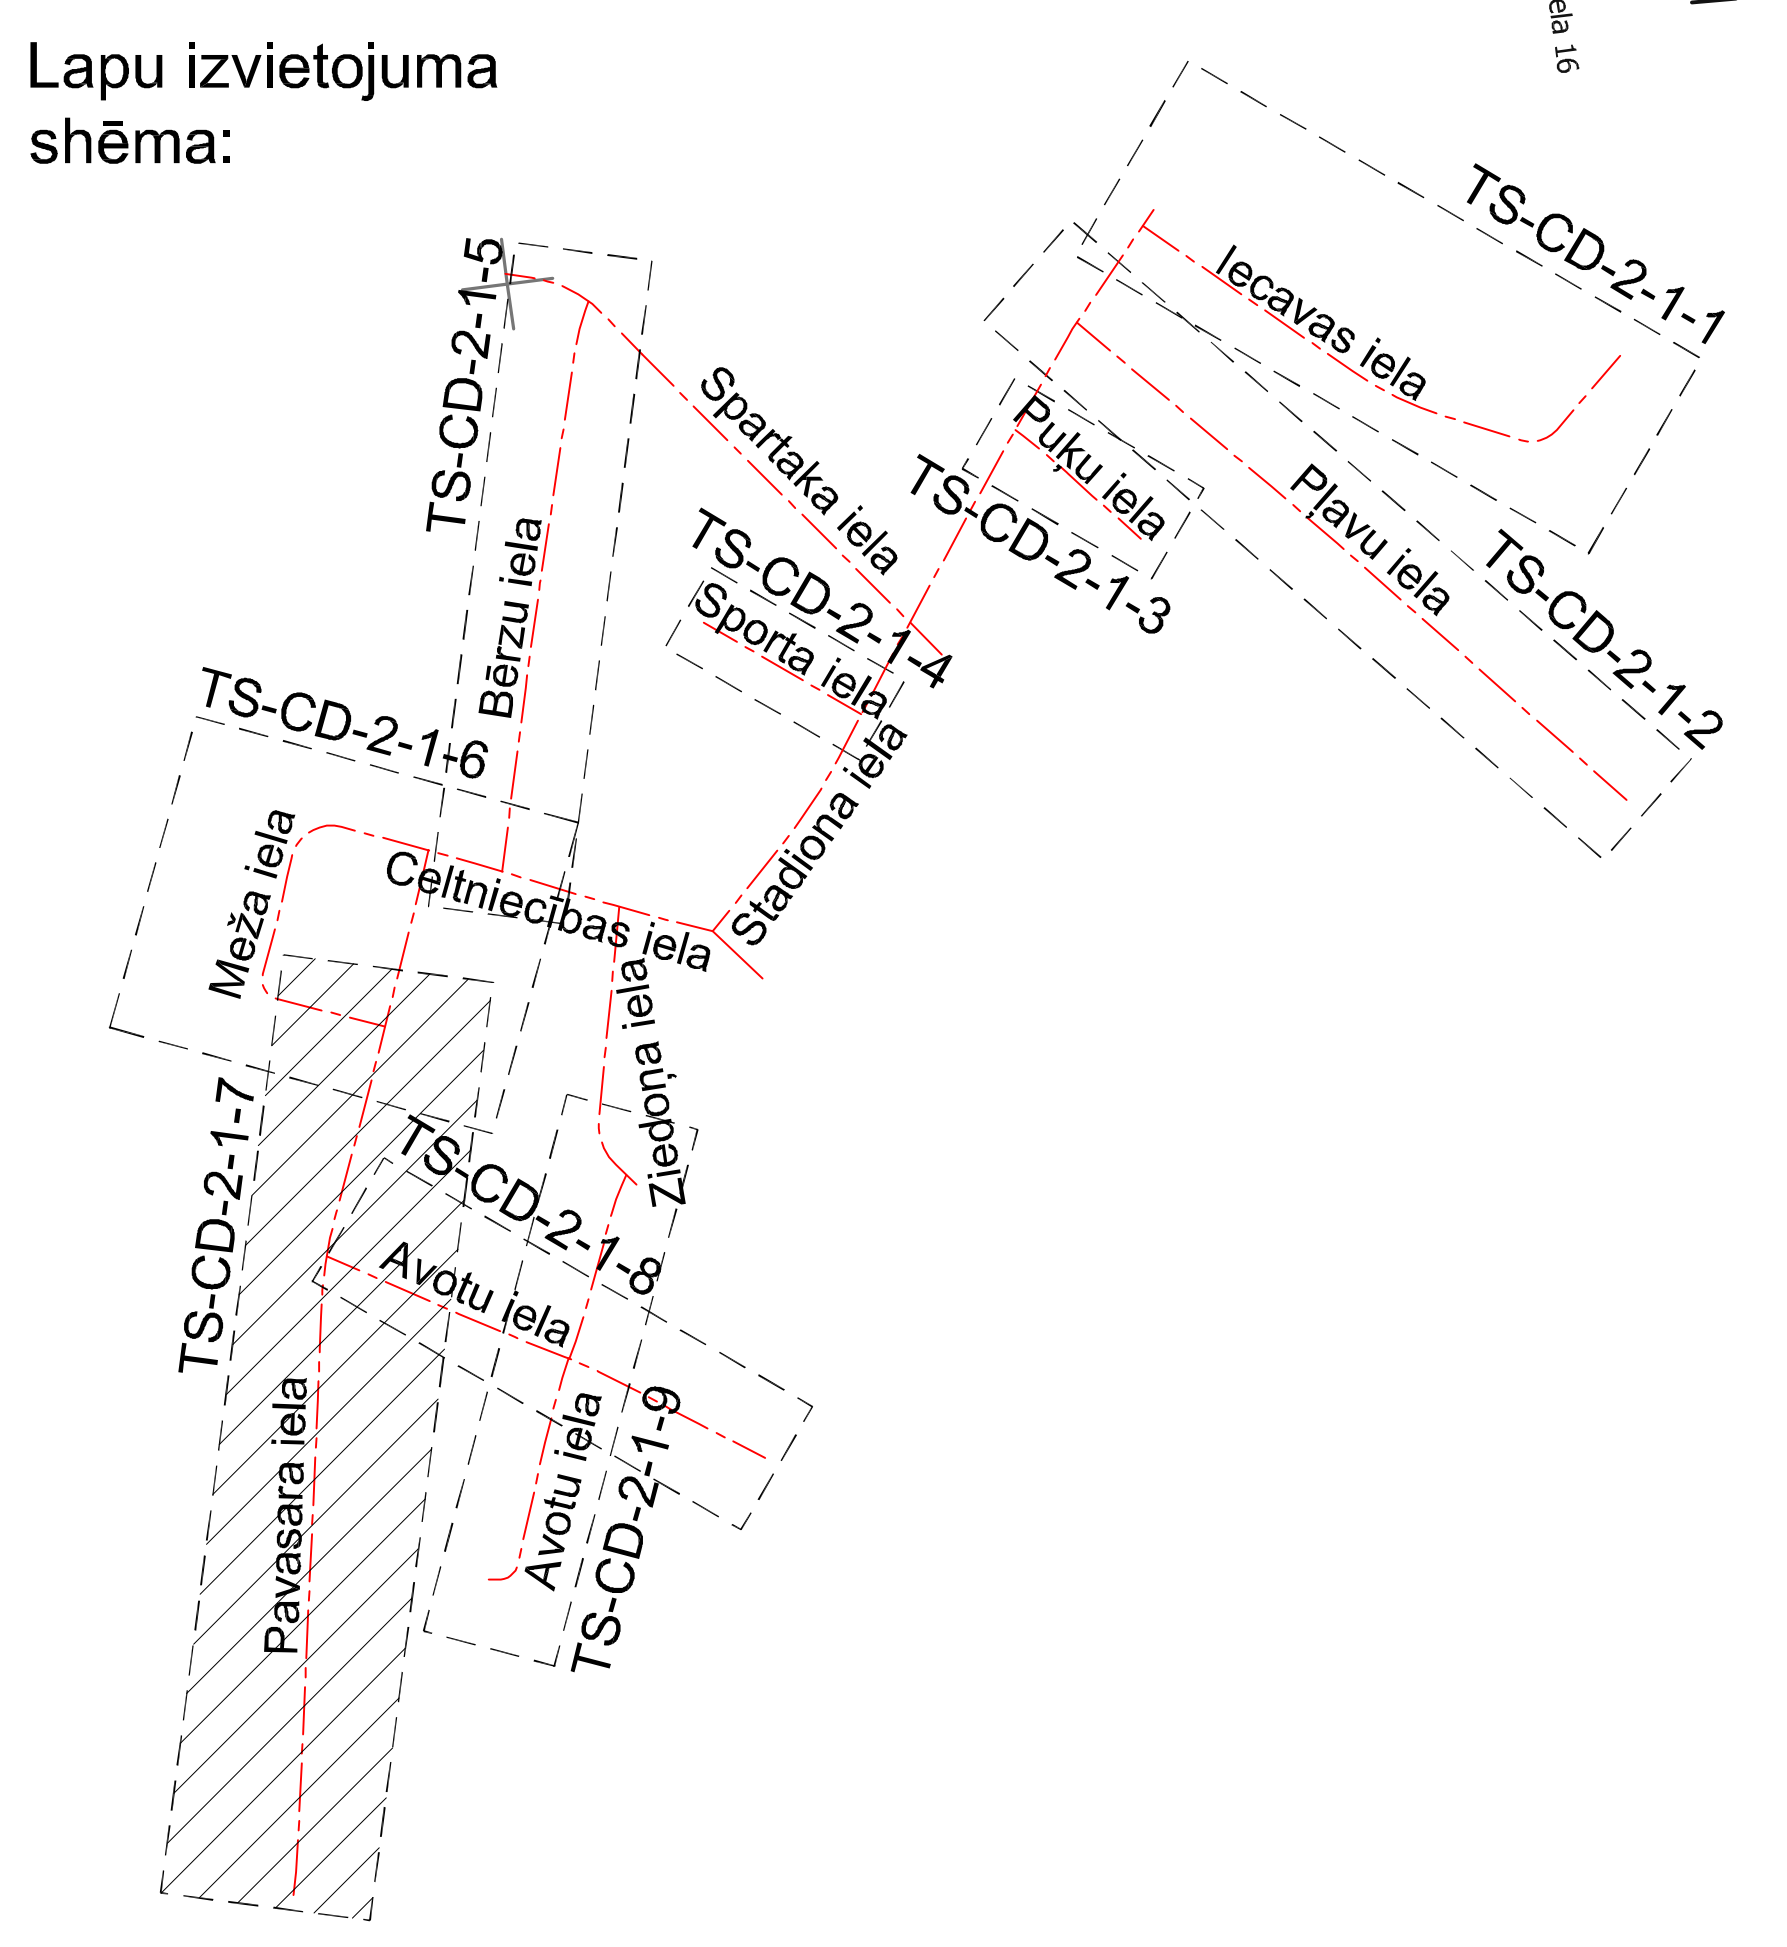

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostirpināšana
- 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme
- 10.49 Brauktuves augstumu atzīme
- 2.50% 2.50% Projektētais brauktuves šķērskritums
- 933 Horitzontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15
- Ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Ksp Proj. kanalizācijas spiedvads
- K1 Proj. sadzīves kanalizācija
- Ū1 Proj. ūdensvads
- Ū1 Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
- K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;*
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
5. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
6. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;*
7. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
8. *Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
9. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
10. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esoša kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

TS-CD sad.vad.	Didzis Dāle	29.04.2019
Izstrādāja:	Lita Zīdere-Šinke	29.04.2019

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums

(Pavasara iela)

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:500	TS-CD	2-1-6