

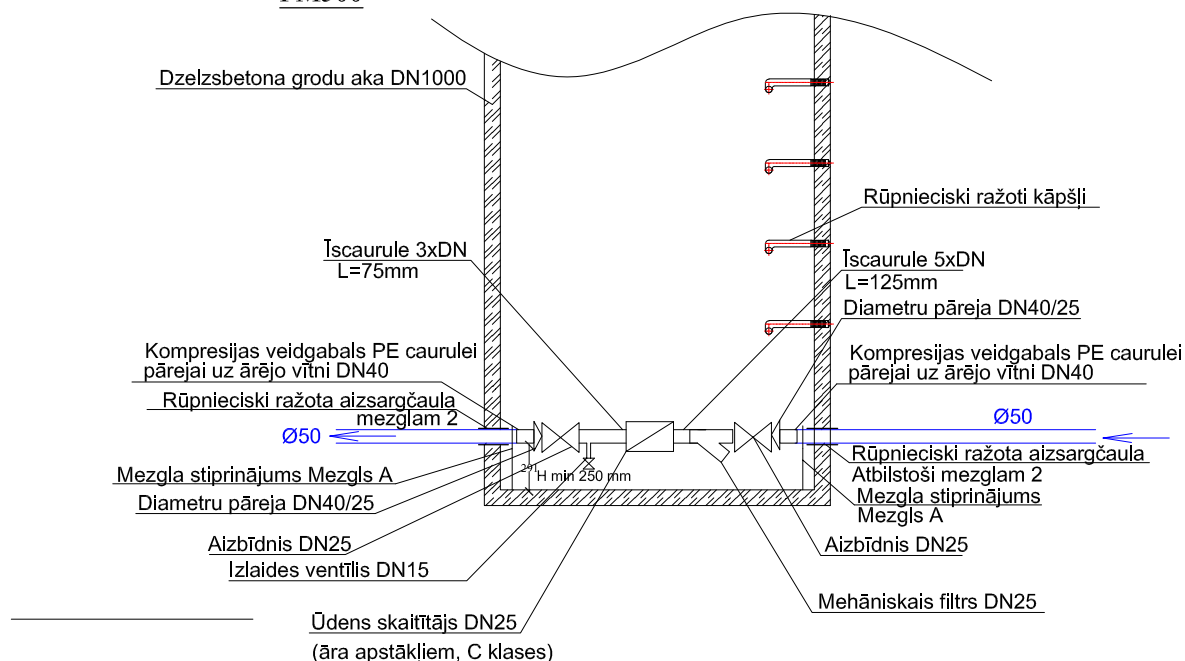


Plūsmas mērītājas DN1000 izbūve

Ūdens skaitītāja mezgls DN25 PM500

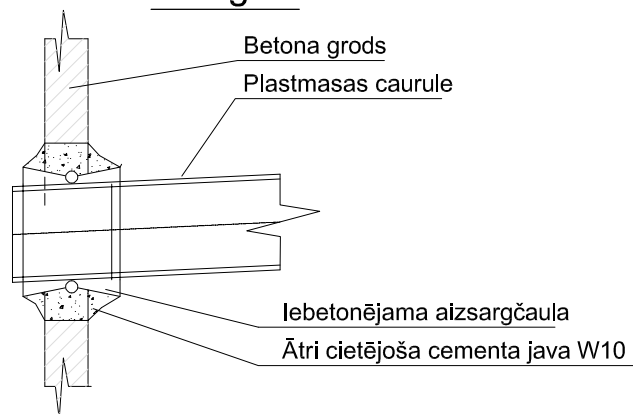

Mezgliņš 2

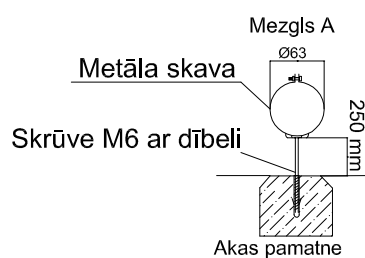

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT daļas pielikumiem.
3. Aku izvietojumu un cauruļvadu iebūves dziļumu skatīt ŪKT daļas ģenplānos un garenprofilos
4. Akas vāka konstrukciju skatīt atkarībā no akas uzstādīšanas segumā.
5. Aizbīdņi, vienvirziena vārsts un ūdens skaitītājs akā nostiprināti ar atbilstoši Mezgliņam A.
6. Zem mezgla jābūt min 25cm brīvai telpai montāžas un demontāžas dabu veikšanai.
7. Ūdens skaitītāja mezgls tiek nostiprināts ar metāla skavām akas pamatnes.