



Tranšeju un atjaunojamo segumu shēmas

Zaļā zona

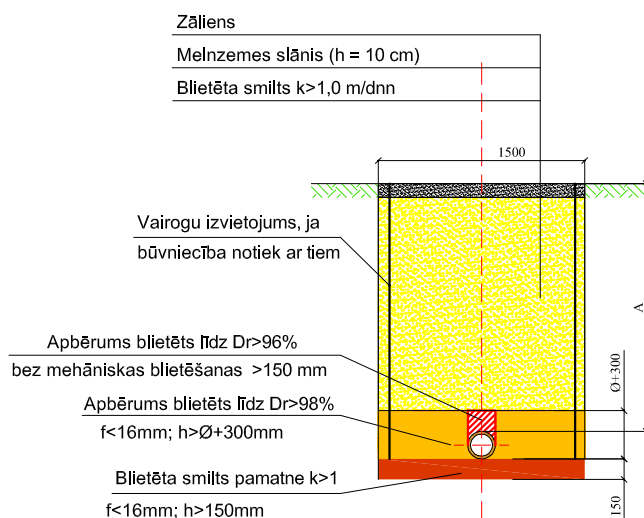

Asfalts

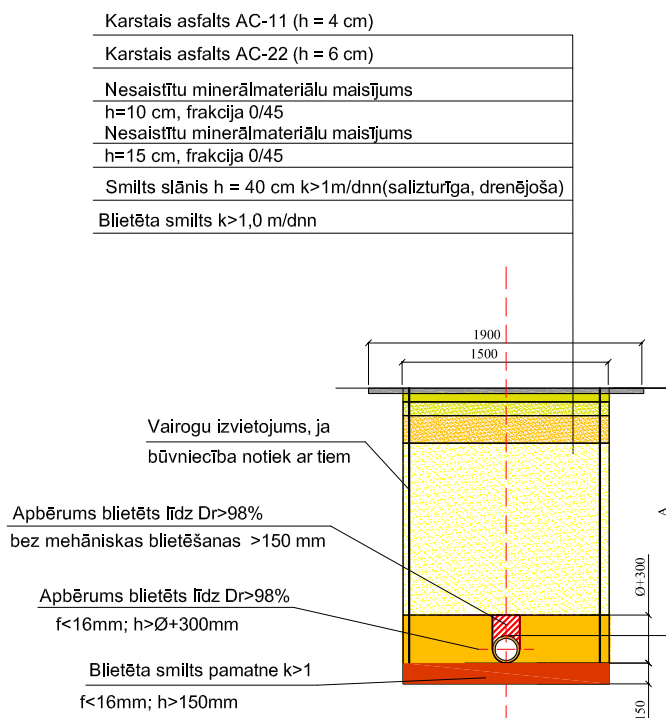

Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un būvprojekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāna materiālam jāatbilst caurulvadu iebūves prasībām.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Pirmējā slāna materiālam jāatbilst caurulvadu iebūves prasībām.
5. Pirms caurulvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
6. Sablietēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
7. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
8. Caurulvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.