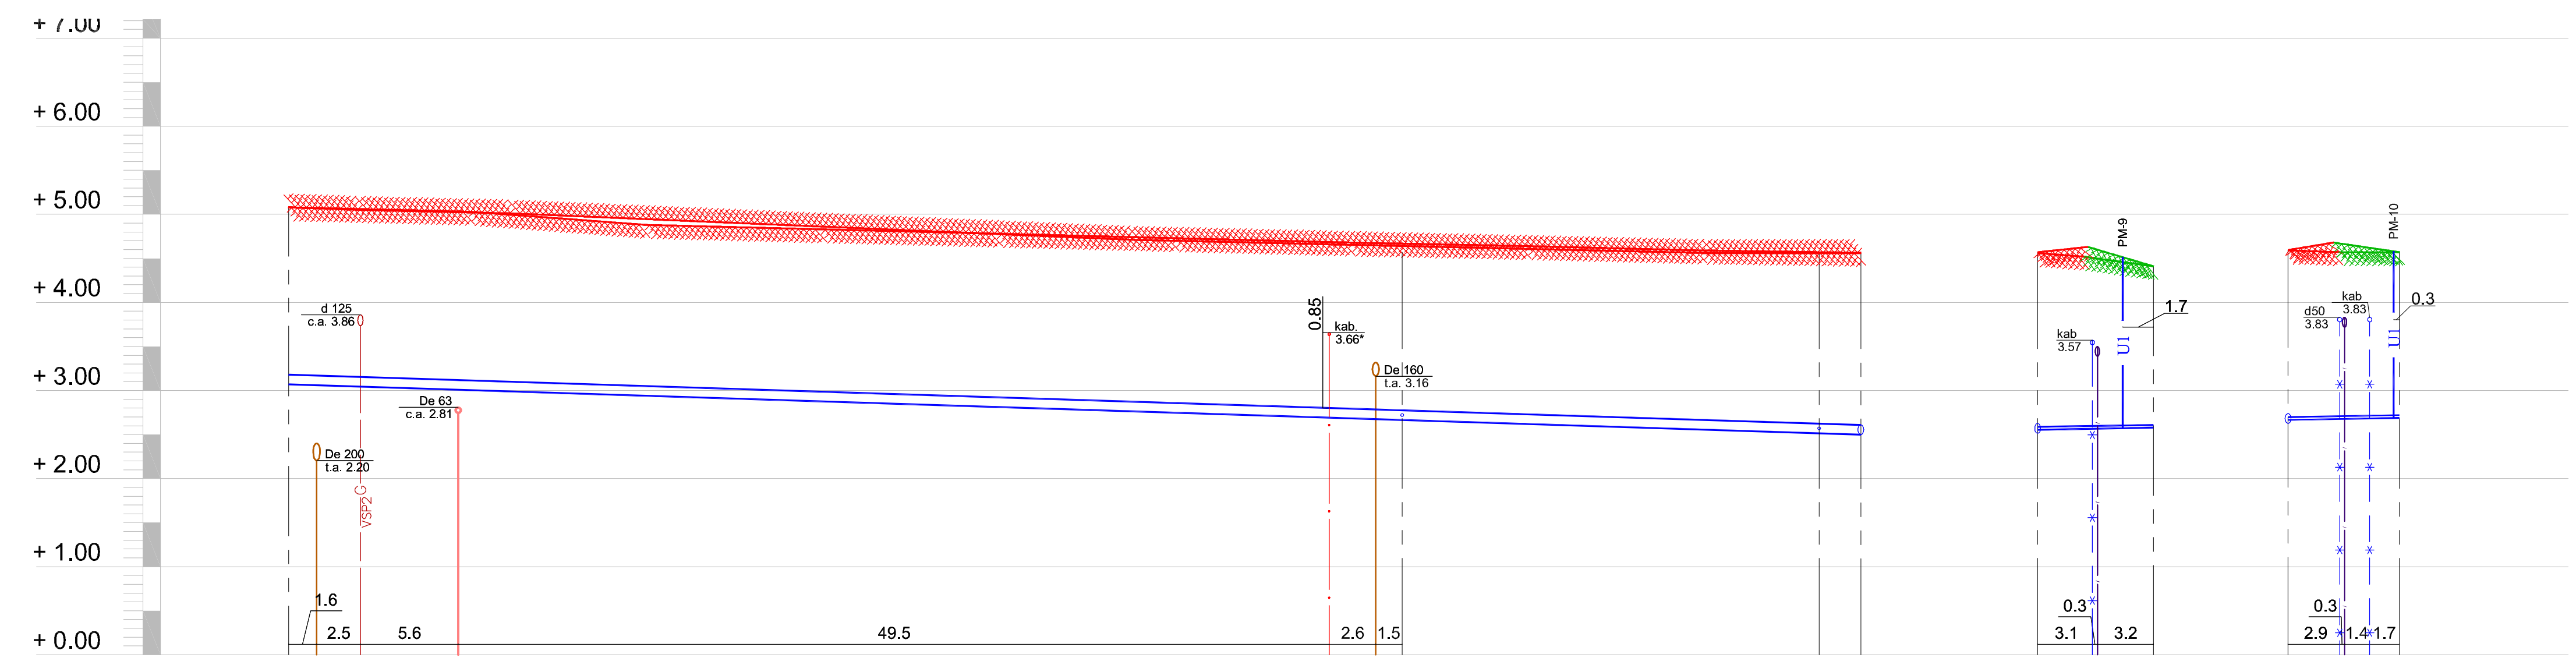

Nr.		Ū1-14	Ū1-13	Ū1-12	Ū1-11	Ū1-12	Ū1-p9	Ū1-13	Ū1-p10
1	Caurules virsmas atzīme	3.18	2.78 2.74	2.59 2.63	2.61	2.63 2.59	2.61	2.74 2.70	2.72
2	Projektētā zemes atzīme	5.08	4.62	4.56	4.56	4.56	4.41	4.59	4.57
3	Esošā zemes atzīme	5.08	4.59	4.57	4.56	4.57	4.41	4.60	4.57

Nr.		Ū1-14 – Ū1-13	Ū1-13 – Ū1-12	Ū1-12 – Ū1-11	Ū1-12 – Ū1-p9	Ū1-13 – Ū1-p10
4	Caurules apzīmējums; tips	PE100-RC; De110	PE100-RC; De110	PE100-RC; De110	PE100-RC; De32	PE100-RC; De32
5	Pamatne	Beztranšeju	Beztranšeju	Beztranšeju	Dabīga grunts ar smilts pabērumu 0,15m	
6	Slīpums / Garums (m)	0.0064 / 89.31			0.0036 / 6.59	0.0036 / 6.33
7	Attālums (m)	63.26	23.68	2.38	6.59	6.33
8	Plāna elementi	Ū1-14 – Ū1-13	Ū1-13 – Ū1-12	Ū1-12 – Ū1-11	Ū1-12 – Ū1-p9	Ū1-13 – Ū1-p10

Apzīmējumi:

- Zemes virsma
- A – Asfaltbetona segums
- Br – Bruģakmeņa segums
- Gr – Grants segums
- Projektētais ūdensvads (U1)
- Projektētā kanalizācija (K1)
- Elektrokabelis (zemsprieguma)
- Elektrokabelis (vidēja sprieguma)
- Esoš s sakaru kabelis
- Esoš a sakaru kanalizācija
- Esošsa optiskais telekom. kabelis
- Apgaismes elektrokabelis
- Gāzes vads (VSP2 G)
- Projektētā lietus kanalizācija (K2)
- Projektētā rezerves caurule
- Projektētais apgaismojuma kab (W0)
- Eso šais ūdensvads (Ū)
- Eso šais nedarbojošais ūdensvads
- Eso šā saimniec. kanalizācija
- Esoš ā lietus kanalizācija (LK)

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tran šejas sagatavoš anu, cauruļu ieguldī šanu un tranš ejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākš anas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esoš ie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi eso šo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoš i dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenā¸a - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsāk šanas precizēt eso šo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēš ana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākš anai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Visus šķērsojoš os kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.
10. Tehnisko risinājumu maiņas gadījumā precizēt ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Izmaiņas apstiprināt rakstiskā veidā.
11. Gāzesvadu, sakaru un elektrības kabeļu šķērsojuma vietās veicama tran šejas nostiprināš ana. Kabeļiem uzlikt dalīto aizsargčaulu 2,00m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu. Atrakto elektrības kabeli guldīt smiltī. 20-40 cm virs kabeļa izbūvēt marķejuma lentu.
12. Būvuzņēmējam veicot darbus tranšejā, kas dziļāka par 1 metru, veikt tranšeju nostiprināšanu ar vairogiem atbilstoši standarta rasējumam Nr.2

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Ozolnieku KSDU

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga, LV-1002

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums:
Ūdensapgādes tīklu Ū1 garenprofils
(Dārza iela)

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

UKT daļ.vad.	*Ingars Timofejevs*	*20.05.2019*
Izstrādāja:	*Ingars Timofejevs*	*20.05.2019*

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:100/1:500	ŪKT	4.13