



Plastmasas aku vāku uzstādīšana

Izbūve asfaltētās/grants

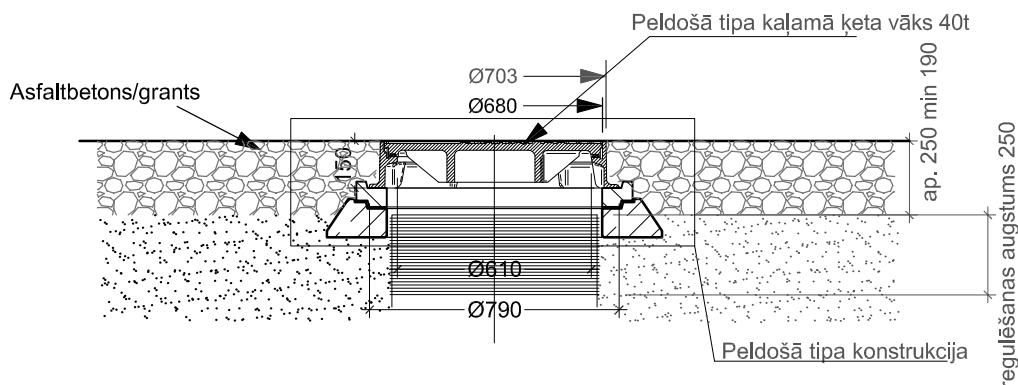

Izbūve zaļajā zonā

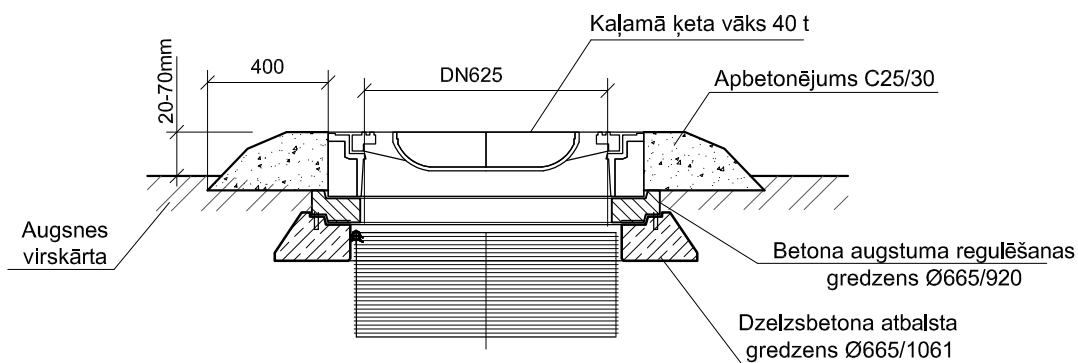

Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT daļas pielikumiem.
2. Pieslēguma caurulei akā augšas atzīmei ir jāsakrīt ar tranzīta caurules augšas atzīmi.
3. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunts blīvums jānodrošina līdz dabiskajam blīvumam.
Sablētēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%
4. Izmēri doti milimetros
5. Vāks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei) - pēc LVS EN 124
augstuma regulēšanas gredzenus uzstāda pēc vajadzības.
6. Slodzes sadalīšanas (novadīšanas) atbalsta gredzens BARD 67 VS