Projektētie garenprofila apzīmējumi

Projektētā sarkanā līnija
Esošā zemes virsma
Izrokamā grunts kārta
Nobrauktuve pa labi
Nobrauktuve pa kreisi

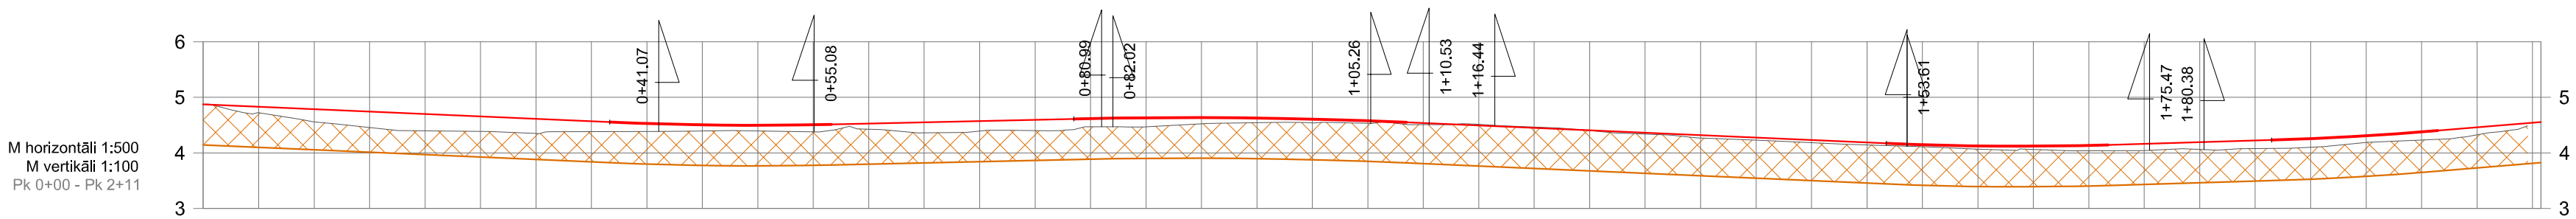

M horizontāli 1:500
M vertikāli 1:100
Pk 0+00 - Pk 2+11

Piketāža	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30	0+35	0+40	0+45	0+50	0+55	0+60	0+65	0+70	0+75	0+80	0+85	0+90	0+95	1+00	1+05	1+10	1+15	1+20	1+25	1+30	1+35	1+40	1+45	1+50	1+55	1+60	1+65	1+70	1+75	1+80	1+85	1+90	1+95	2+00	2+05	2+10	2+11
Segas konstrukcija																																												
Esošie ass augstumi	4,87	4,72	4,56	4,46	4,40	4,39	4,35	4,38	4,39	4,39	4,39	4,38	4,43	4,36	4,39	4,40	4,47	4,47	4,52	4,54	4,54	4,53	4,51	4,52	4,47	4,40	4,34	4,27	4,23	4,19	4,14	4,11	4,07	4,06	4,04	4,04	4,06	4,08	4,10	4,19	4,23	4,33		
Projektējamie ass augstumi	4,87	4,83	4,79	4,74	4,70	4,66	4,61	4,57	4,53	4,50	4,50	4,51	4,53	4,55	4,57	4,60	4,62	4,63	4,63	4,63	4,61	4,58	4,54	4,49	4,45	4,41	4,36	4,32	4,27	4,23	4,19	4,15	4,13	4,12	4,14	4,16	4,19	4,22	4,26	4,31	4,38	4,46	4,55	4,55
Uzbērums/Ierakums	0,00	+0,11	+0,23	+0,29	+0,30	+0,27	+0,26	+0,19	+0,14	+0,11	+0,10	+0,13	+0,10	+0,19	+0,18	+0,20	+0,15	+0,16	+0,11	+0,08	+0,07	+0,05	+0,03	-0,02	-0,02	0,00	+0,02	+0,05	+0,04	+0,05	+0,04	+0,04	+0,06	+0,06	+0,10	+0,12	+0,13	+0,14	+0,15	+0,12	+0,15	+0,13		
Trases garenprofila elementi	i=-0,87% L=36,65								R=1512,48 L=20,00				i=0,45% L=21,83				R=2269,29 L=30,00						i=-0,87% L=43,26									R=1376,04 L=20,00				i=0,58% L=14,73			R=1365,29 L=15,00			i=1,68% L=9,29		
Plāna elementi																																												

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;*
3. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
4. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Garenprofils

TS-CD sad.vad.	*Didzis Dāle*		*29.04.2019*
Izstrādāja:	*Lita Zīdere-Šinke*		*29.04.2019*

(Oktobra iela)

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*1:500 1:100*	*TS-CD*	*4-2-3*