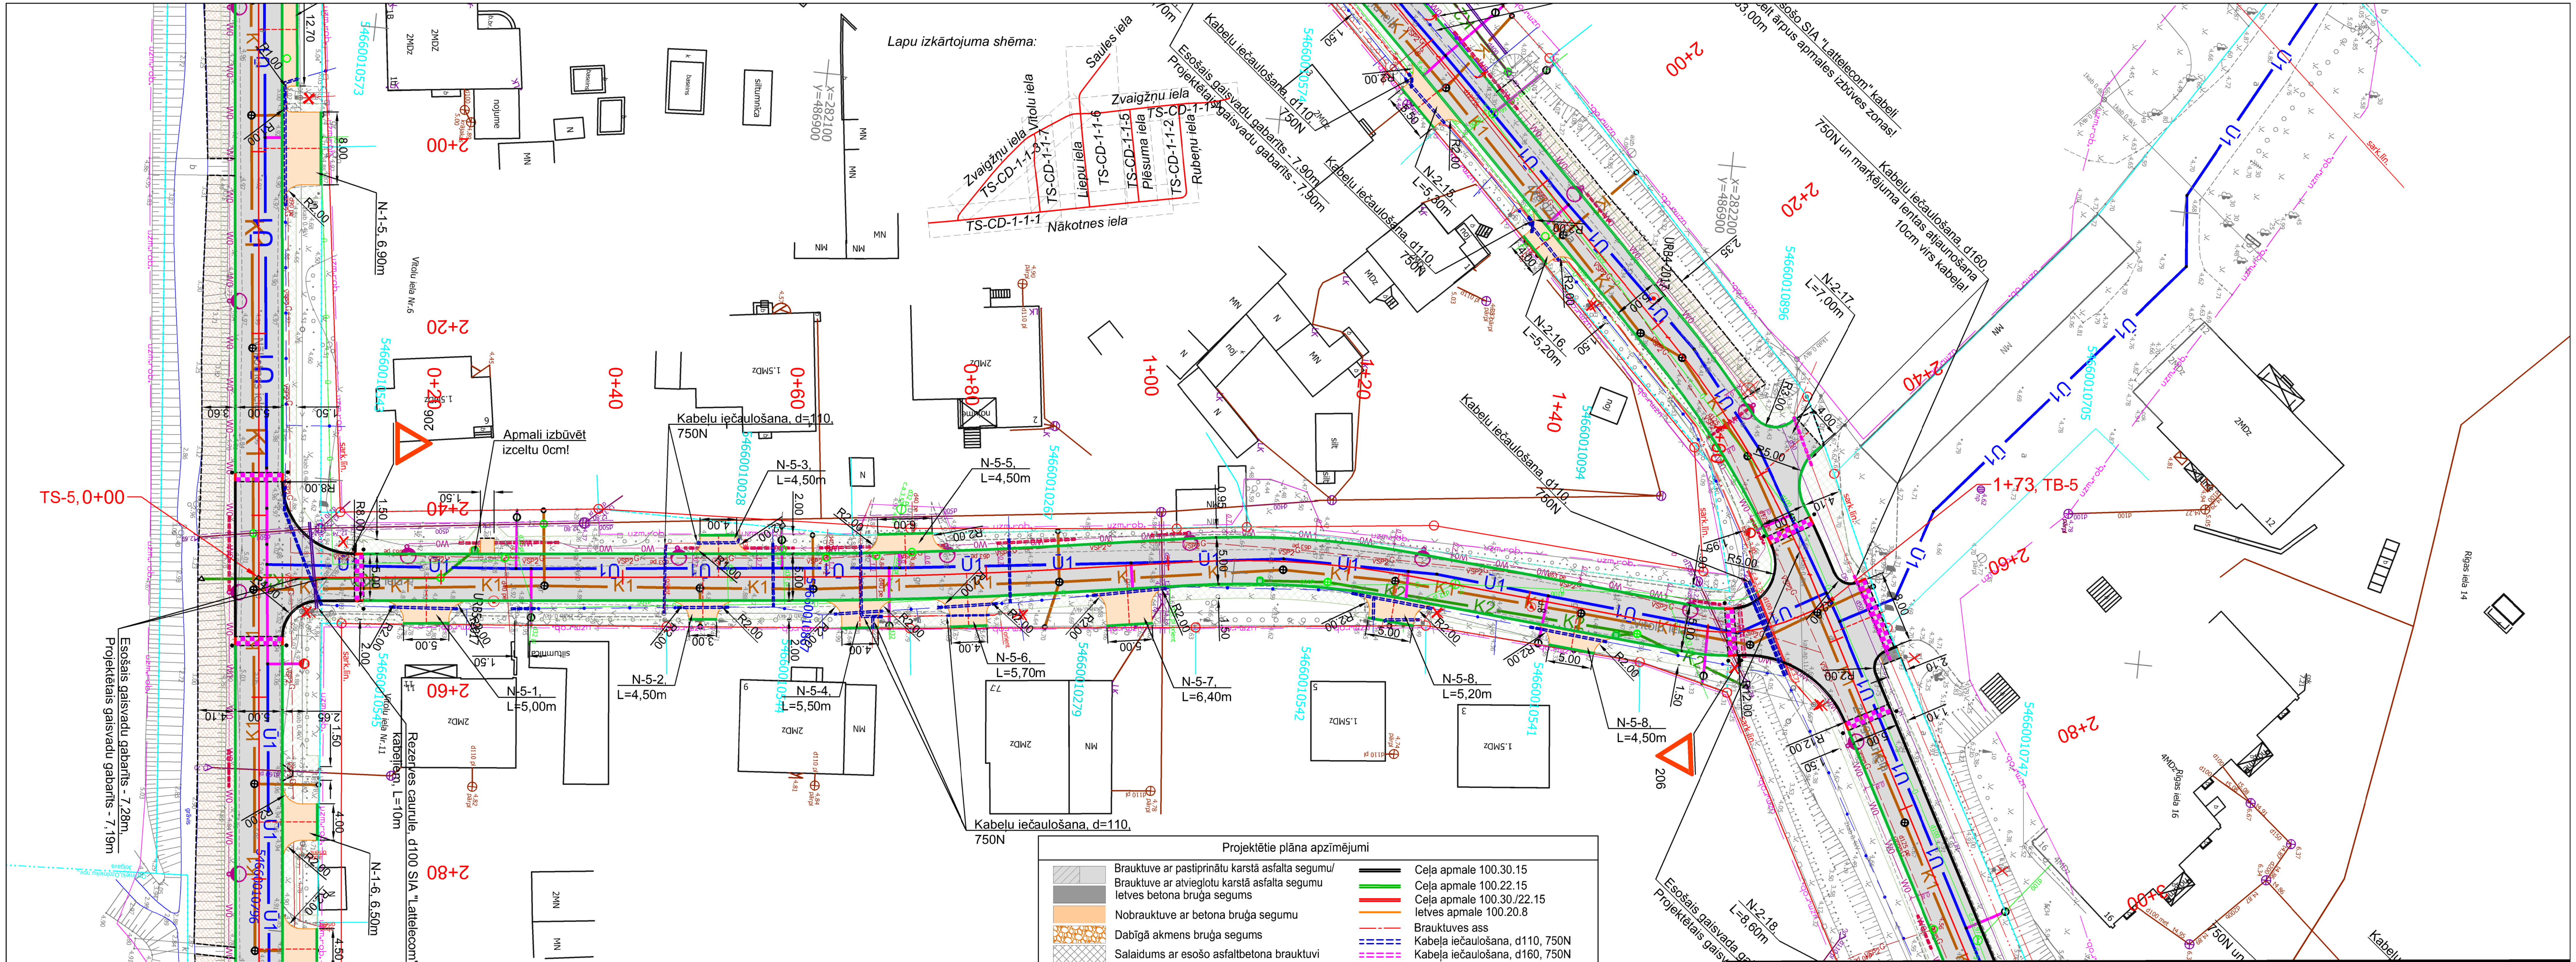

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostiprināšana
- Salaidums ar betona bruģa segumu
- 10.49 / 10.49 Apmales augšas augstuma atzīme / Brauktuves augstuma atzīme
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- 933 Horizontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 201 Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Projektētā caurteka
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15
- Ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- SPK1 Proj. kanalizācijas spiedvads
- K1 Proj. sadzīves kanalizācija
- Ū1 Proj. ūdensvads
- Ū1 Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
- K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija
- W0 Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts
- Aku vāku/ kapju līmeņošana

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;
3. **Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!**
4. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
6. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
7. Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
8. **Grunts nomaiņas laikā visām inženierkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!**
9. **AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esošā kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lenta!**

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Ozolnieku KSDU

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

BM projekts

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums:
Izbūves plāns,
Savietoto inženierkomunikāciju plāns,
Satiksmes organizācijas plāns,
Labiekārtojuma plāns
(Vītolu iela)

TS-CD vad.	Didzis Dāle	20.03.2019
Izstrādāja:	Jānis Mednis	20.03.2019

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:500	TS-CD	1-1-7