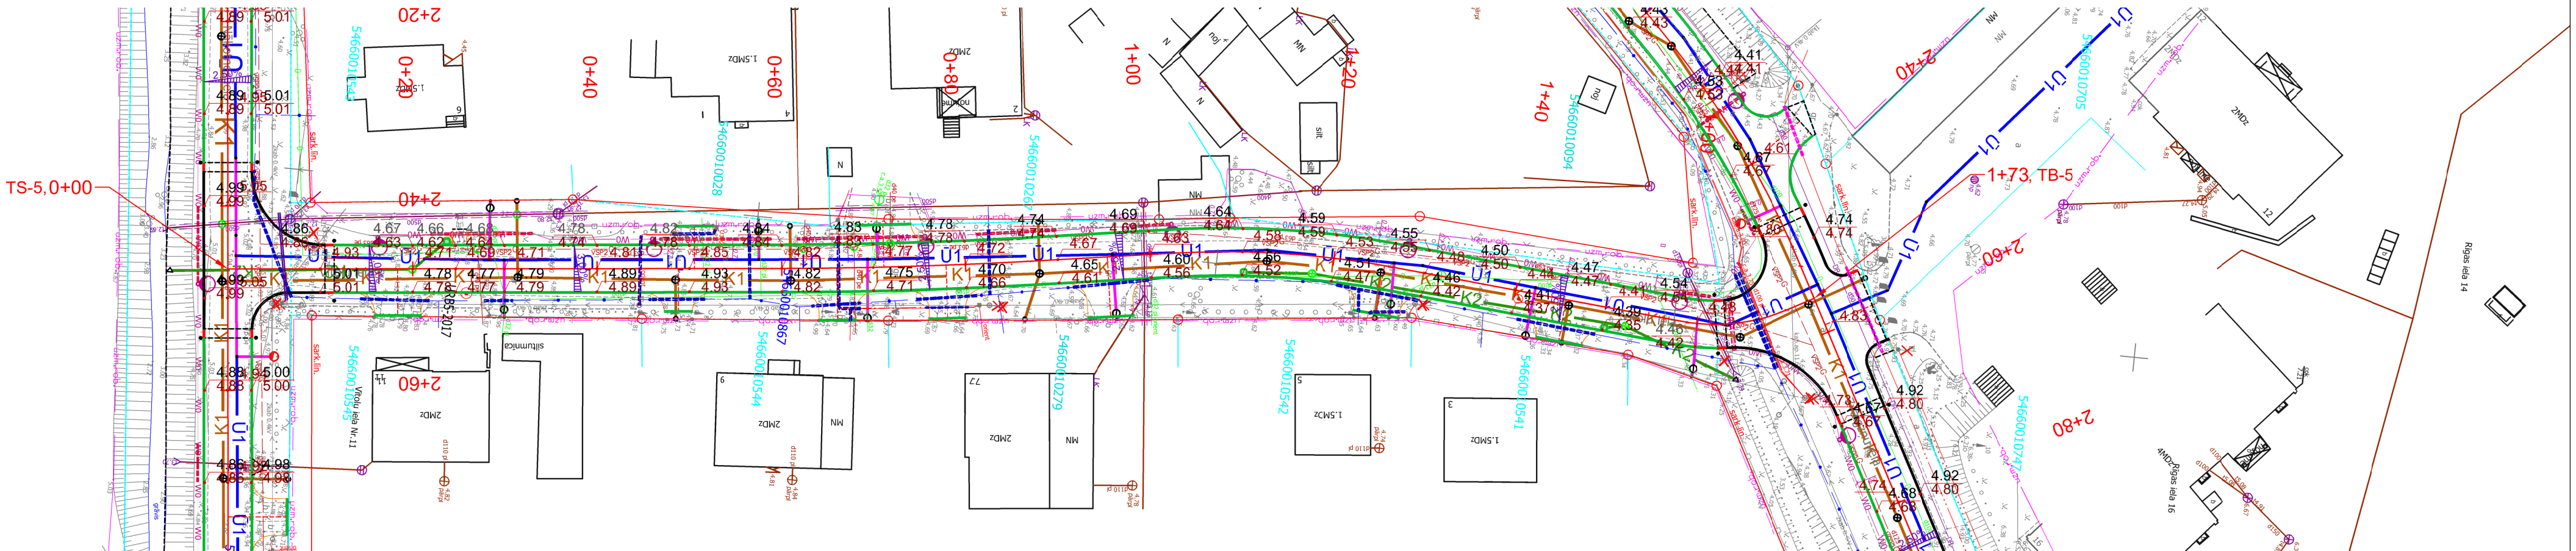

Lapu izkārtojuma shēma:

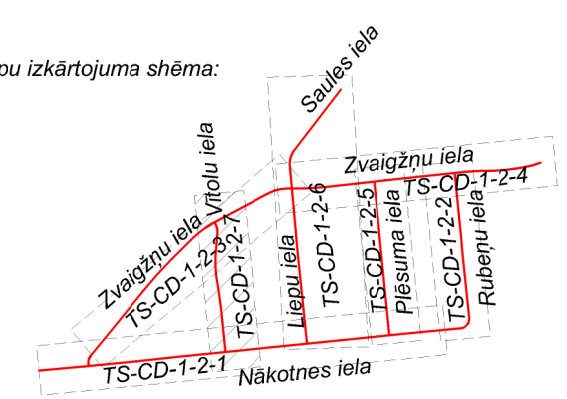

Projektētie plāna apzīmējumi			
Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/		Ceļa apmale 100.30.15	
Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu		Ceļa apmale 100.22.15	
Ietves betona bruģa segums		Ceļa apmale 100.30./22.15	
Nobrauktuve ar betona bruģa segumu		Ietves apmale 100.20.8	
Dabīgā akmens bruģa segums		Brauktuves ass	
Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi		Kabeļa iečaulošana, d110, 750N	
Salaidums ar esošo grants segumu		Kabeļa iečaulošana, d160, 750N	
Zaļās zonas atjaunošana		Rezerves caurule, d100	
Nogāzes nostiprināšana		Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis	
Salaidums ar betona bruģa segumu		Cērtams krūms	
Apmales augšas augstumu atzīme		Cērtams koks	
Brauktuves augstumu atzīme		Demontāža	
Projektētais brauktuves šķērskritums		Proj. kanalizācijas spiedvads	
Horitzontālie apzīmējumi		Proj. sadzīves kanalizācija	
Projektētās ceļa zīmes balsts		Proj. ūdensvads	
Projektētā ceļa zīme		Proj. ūdensvads (atvērtā metode)	
Signālstabiņš		Proj. lietus ūdens kanalizācija	
Projektētā caurteka		Proj. apgaismojuma kabelis	
		Proj. apgaismojuma balsts	
		Aku vāku/ kapju līmeņošana	

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi	
A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi	Zemspiediena gāzesvads
A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi	Vidēja spiediena gāzesvads
Ielu apgaismojuma kabeļi	Ūdensvads
SIA Lattelecom sakaru kabeļi	Sadzīves kanalizācija
SIA Lattelecom sakaru kanalizācija	Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
9. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esoša kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums:

Vertikālais plānojums

(Vītolu iela)

TS-CD vad.	*Didzis Dāle*	*20.03.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mēdnis*	*20.03.2019*

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:500	TS-CD	1-2-7