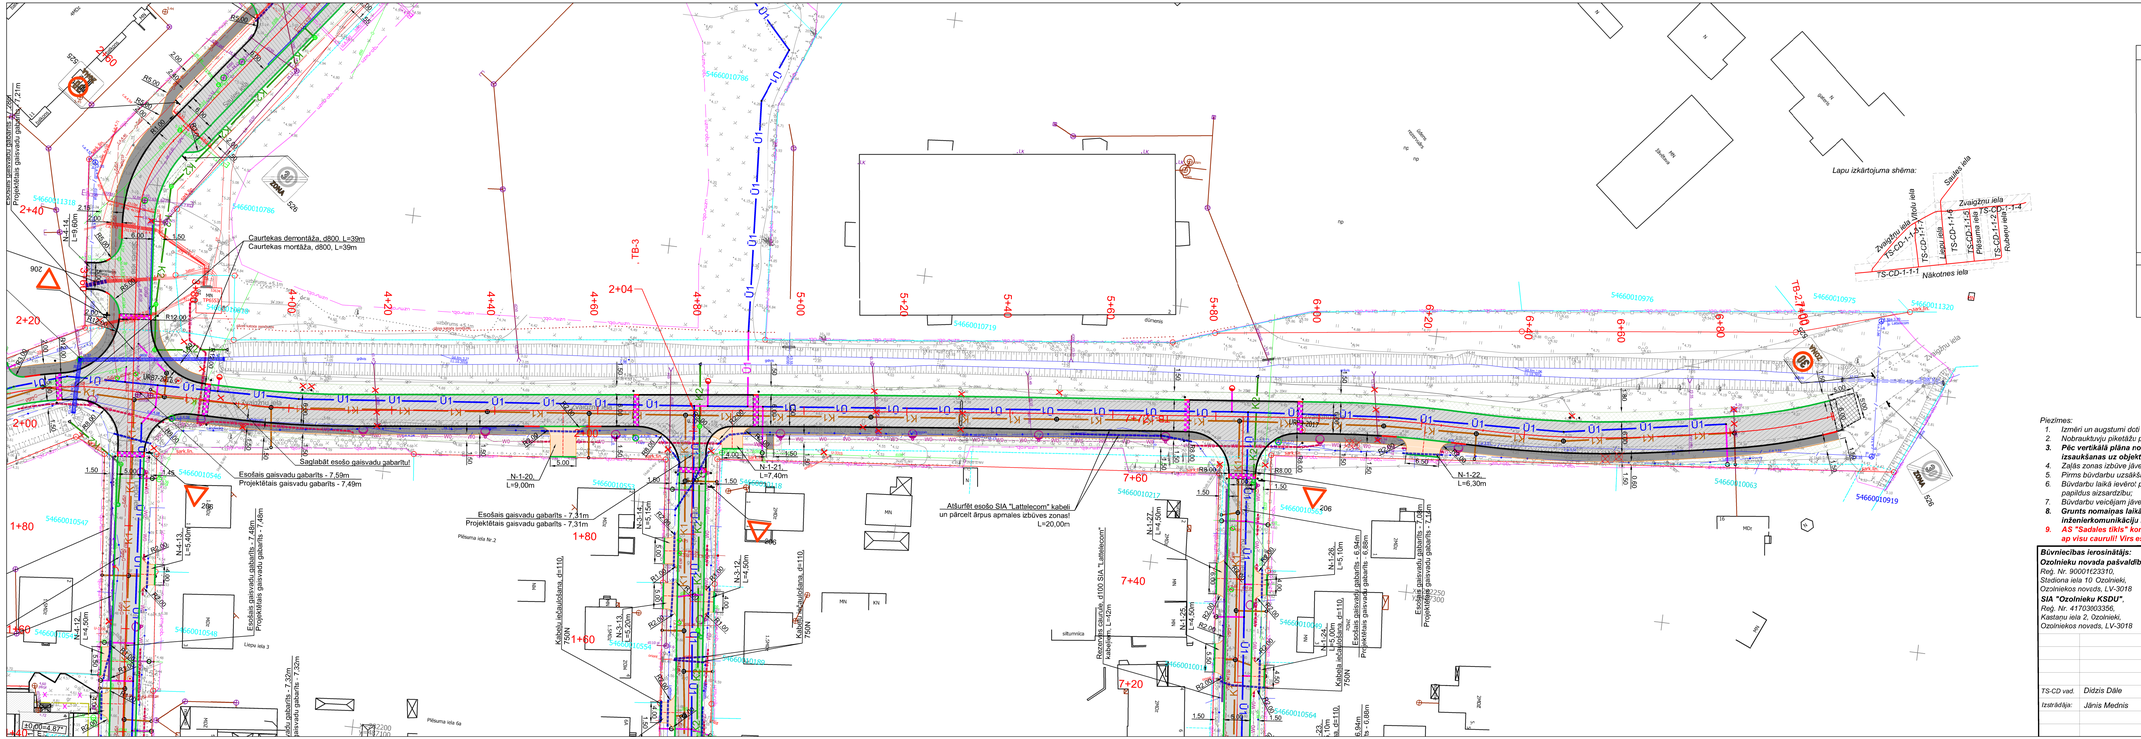

Projektētie plāna apzīmējumi

Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu	Ceļa apmale 100.30.15
Betona bruģa segums	Ceļa apmale 100.22.15
Nobraukšanas ar betona bruģa segumu	Ceļa apmale 100.30.22.15
Dabīgā akmens bruģa segums	Betona apmale 100.20.8
Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi	Brauktuves ass
Salaidums ar esošo grants segumu	Kabeļa ieāuloāana, d110, 750N
Zaļās zonas atjaunošana	Kabeļa ieāuloāana, d160, 750N
Nogāzes nostiprināšana	Rezerves caurule, d100
Salaidums ar betona bruģa segumu	Pārceltās SIA "Lattelecom" kabelis
10.49 Apmales augšas augstumu atzīme	Cērtams krūms
10.49 Brauktuves augstumu atzīme	Cērtams koks
Projektētais brauktuves šķērskritums	Demontāža
Horizontālie apzīmējumi	SPK1 Proj. kanalizācijas spiedvads
Projektētās ceļa zīmes balsts	K1 Proj. sadzīves kanalizācija
301 Projektētā ceļa zīme	O1 Proj. ūdensvads
Signālstabiņš	O1 Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
Projektētā caurteka	K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija
	WG Proj. apgaismojuma kabelis
	Proj. apgaismojuma balsts
	Aku vāku/ kapju līmeņošana

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi	Zemspiediena gāzesvads
A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi	Vidēja spiediena gāzesvads
Ielu apgaismojuma kabeļi	Ūdensvads
SIA Lattelecom sakaru kabeļi	Sadzīves kanalizācija
SIA Lattelecom sakaru kanalizācija	Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobraukšanu piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobraukšanas pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jauniešie izpildizmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā parezdot to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plāšni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laiků visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
9. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esoša kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāstājauno brīdinoša marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001223310,
Stadiona iela 10 Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reg. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Izbūves plāns,
Savietoto inženierkomunikāciju plāns,
Satiksmes organizācijas plāns,
Labiekārtojuma plāns
(Zvaigžņu iela)

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
Dizainerplānus saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

TS-CD vad.	*Dīdzis Dāle*	*20.03.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*	*20.03.2019*

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*1:500*	*TS-CD*	*1-1-4*