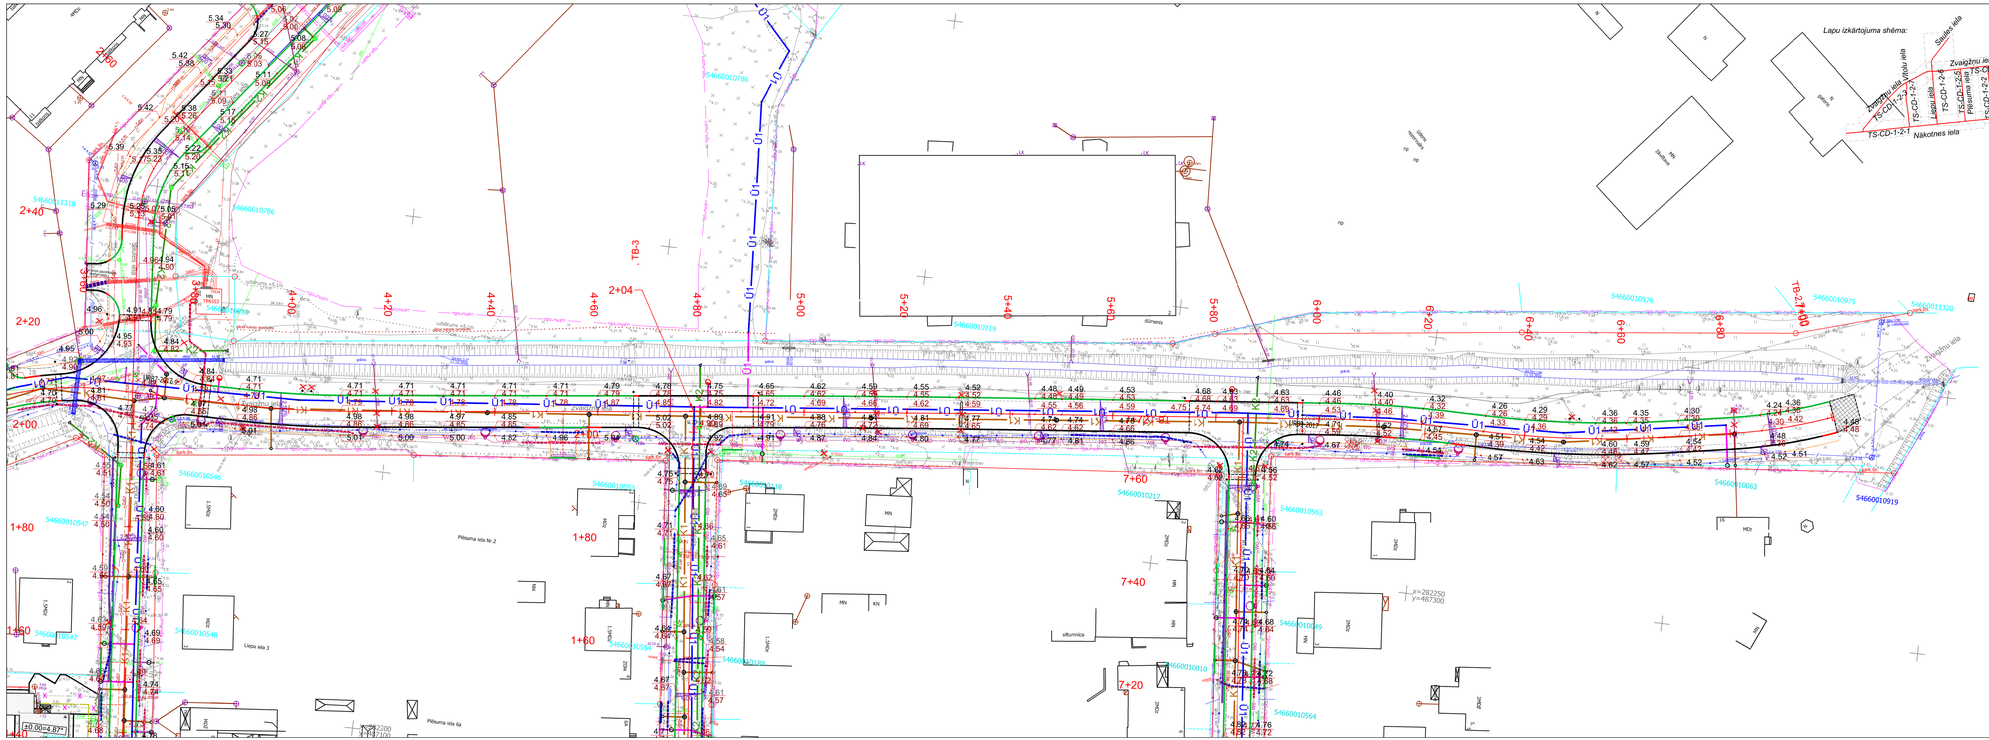

Lapu izkārtojuma shēma:

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar pastiprinātu kaltā asfalta segumu / Brauktuve ar stiegrotu kaltā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostiprināšana
- Salaidums ar betona bruģa segumu
- 10.49 / 10.49 Apmales augšas augstumu atzīme / Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- 301 Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Projektētā caurteka
- Cela apmale 100.30.15
- Cela apmale 100.22.15
- Cela apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa ieāuošana, d110, 750N
- Kabeļa ieāuošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārcelts SIA "Lattelecom" kabelis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- SPK1 Proj. kanalizācijas spiedvads
- K1 Proj. sadzīves kanalizācija
- U1 Proj. ūdensvads
- U1 Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
- K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija
- Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts
- Aku vāku/ kapu līmeņošana

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpildmērījumi no* ***VISIEM*** *Inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievēroi pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
9. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc ieāuošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esošā kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinoša marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001723310,
Stacijas iela 10 Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

©All rights reserved.
Uzņēmumiņa saskaņā ar autortiesību likumu

TS-CD vad.	*Didzis Dāle*	*20.03.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*	*20.03.2019*

Lapas nosaukums:

Vertikālais plāns

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
(Z=ģeltoo ielai	*BP*	*1:500*	*TS-CD*	*1-2-4*