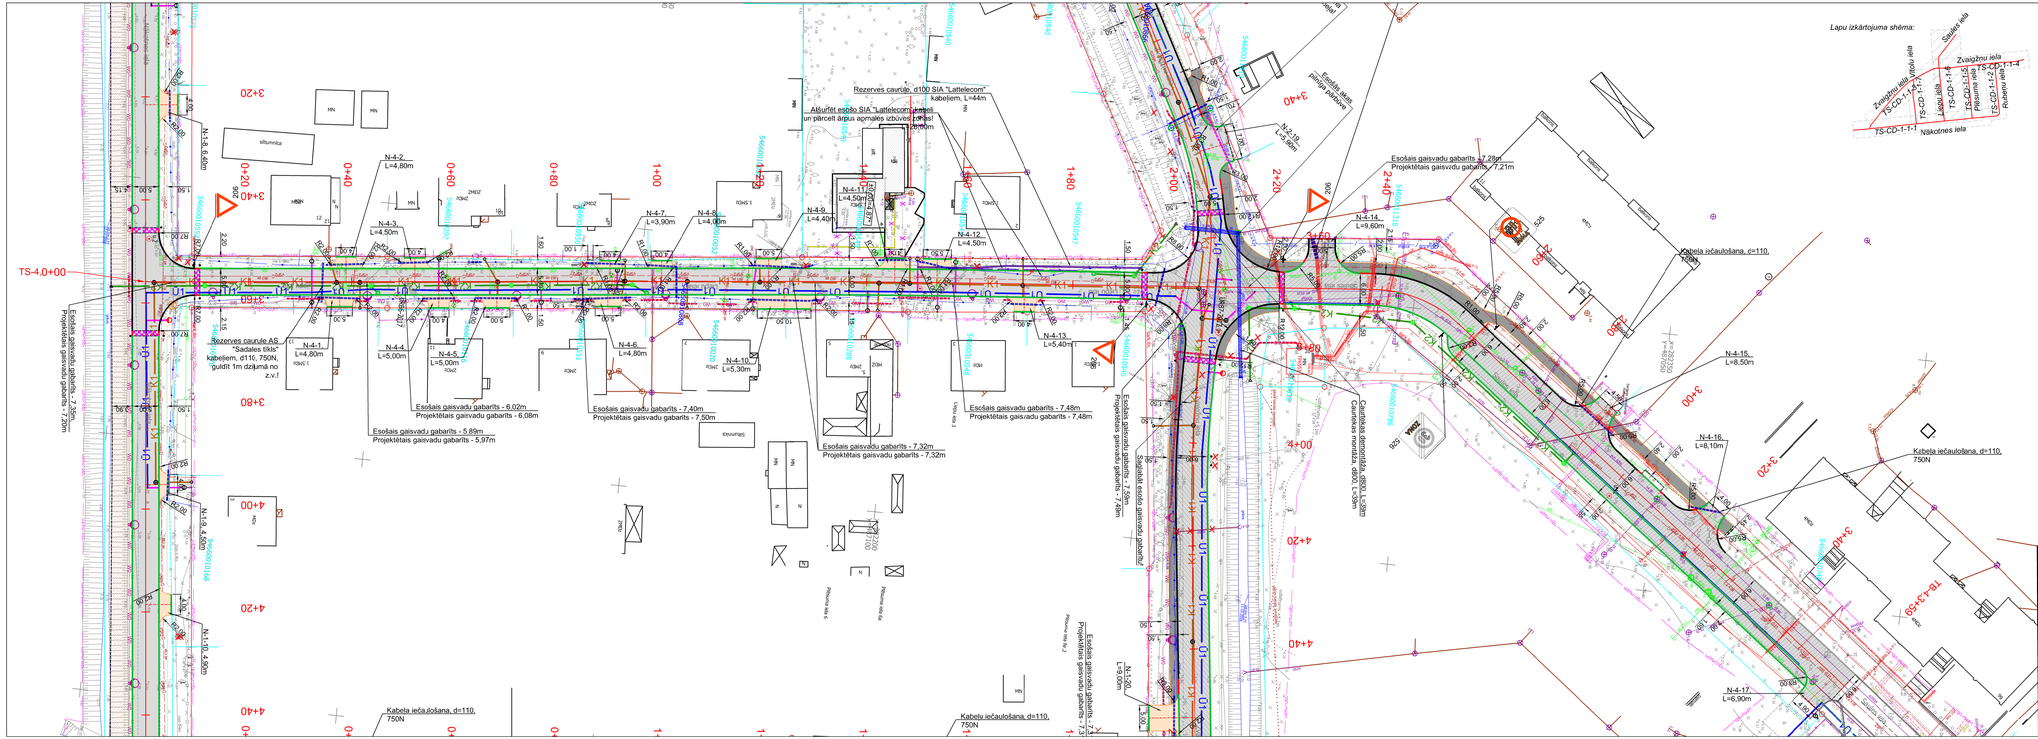
TS-4.0+00
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,35m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,20m
Rezerves caurule AS "Sadales tīkls" kabeliem, d110, 750N, guldīt 1m dziļumā no z.v.l
N-4-1 L=4,80m
N-4-2 L=4,80m
N-4-3 L=4,50m
N-4-4 L=5,00m
N-4-5 L=5,00m
N-4-6 L=4,80m
N-4-7 L=3,90m
N-4-8 L=4,00m
N-4-9 L=4,40m
N-4-10 L=5,30m
N-4-11 L=4,50m
N-4-12 L=4,50m
N-4-13 L=5,40m
N-4-14 L=9,60m
N-4-15 L=8,50m
N-4-16 L=8,10m
N-4-17 L=6,90m
N-3-8 L=6,40m
N-19-4 L=5,50m
N-10-4 L=5,90m
Esošais gaisvadu gabarīts - 5,89m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 5,97m
Esošais gaisvadu gabarīts - 6,02m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 6,08m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,40m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,50m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,32m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,32m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,46m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,48m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,28m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,21m
Kabeļa iečaulošana, d=110, 750N
Kabeļu iečaulošana, d=110, 750N
Kabeļa iečaulošana, d=110, 750N
Kabeļa iečaulošana, c=110, 750N
Aiskurēt esošo SIA "Lattelecom" kabeļiem, L=44m
Rezerves caurule, d100 SIA "Lattelecom" kabeļiem, L=44m
Caurteka demontāža, d800, L=3m
Caurteka demontāža, d800, L=3m
Caurteka nomaiņa, d800, L=36m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,75m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,74m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,75m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,73m
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,73m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,73m
Saglabāt esošo gaisvadu gabarītu
Esošais gaisvadu gabarīts - 7,73m
Projektētais gaisvadu gabarīts - 7,73m