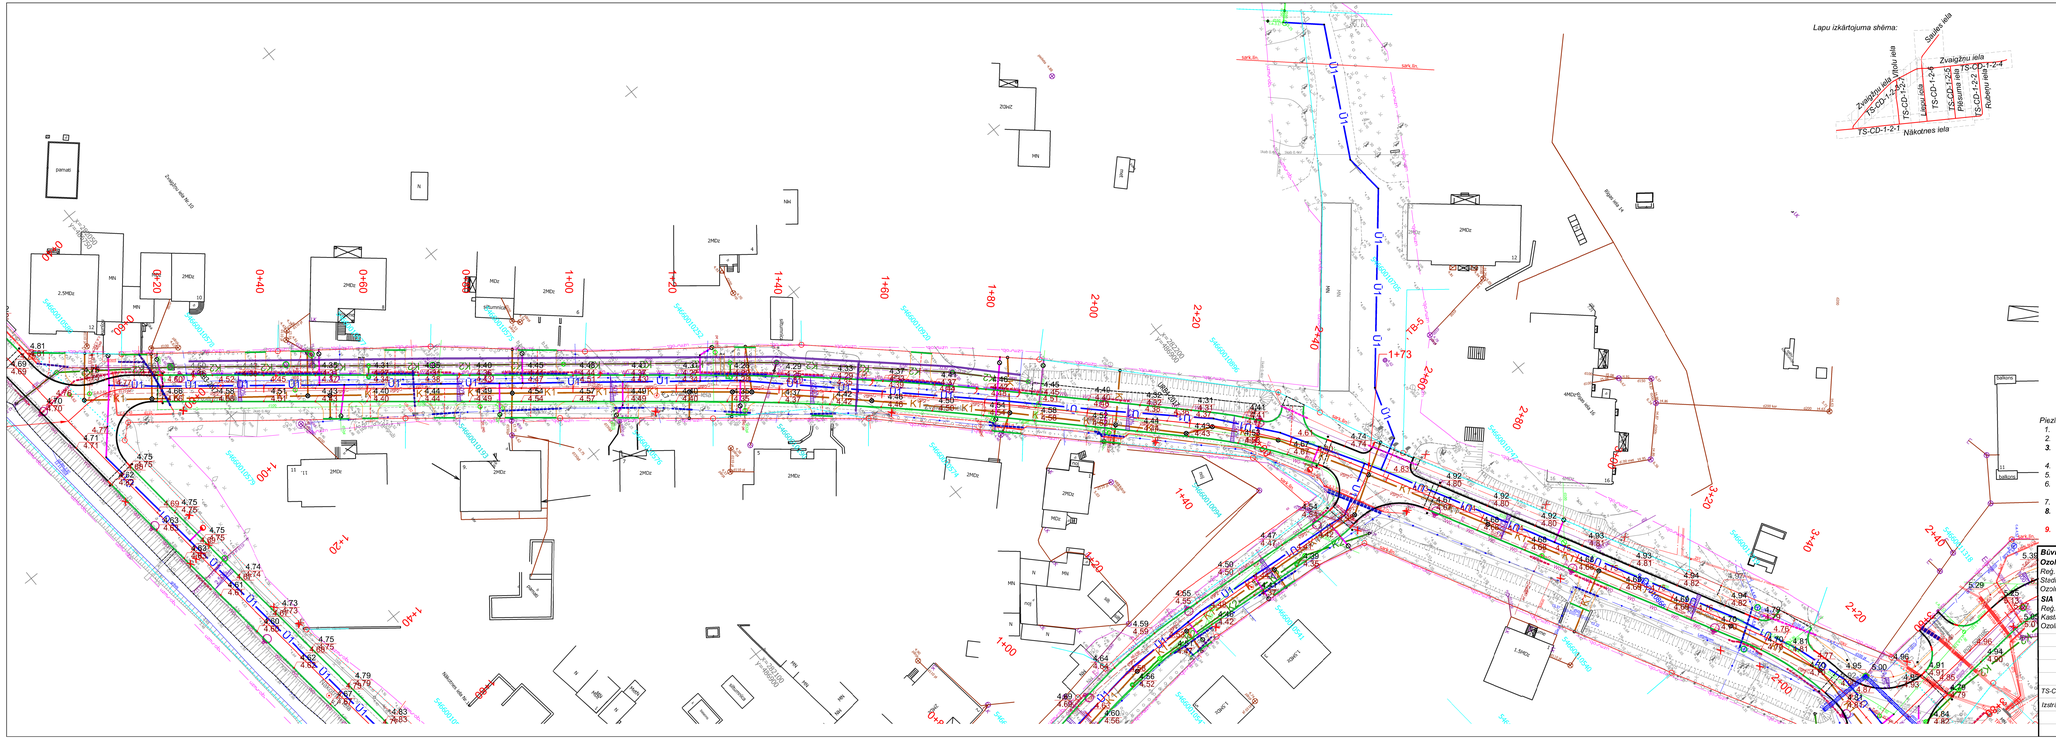

Lapu izkārtojuma shēma:

Projektētie plāna apzīmējumi

Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu	Ceļa apmale 100.30.15
Ietves betona bruģa segums	Ceļa apmale 100.22.15
Nobrauktuve ar betona bruģa segumu	Ceļa apmale 100.30.22.15
Dabīgā akmens bruģa segums	Ietves apmale 100.20.8
Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi	Brauktuves ass
Salaidums ar esošo granīta segumu	Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
Zaļās zonas atjaunošana	Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
Nogāzes nostiprināšana	Rezerves caurule, d100
Salaidums ar betona bruģa segumu	Pārceltā SIA "Lattelecom" kabelis
10.49 Apmales augšas augstumu atzīme	Cērtams krūms
10.49 Brauktuves augstumu atzīme	Cērtams koks
Projektētais brauktuves šķērsknitums	Demontāža
Horizontālie apzīmējumi	SPK1 Proj. kanalizācijas spiecvads
Projektētās ceļa zīmes balsts	K1 Proj. sadzīves kanalizācija
201 Projektētā ceļa zīme	Ū1 Proj. ūdensvads
Signālstabiņš	Ū1 Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
Projektētā caurteka	K2 Proj. lietus ūdens kanalizācija
	WD Proj. apgaismojuma kabelis
	Proj. apgaismojuma balsts
	Aku vāku/ kapju līmeņošana

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi	Zemspiediena gāzesvads
A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi	Vidēja spiediena gāzesvads
Ielu apgaismojuma kabeļi	Ūdensvads
SIA Lattelecom sakaru kabeļi	Sadzīves kanalizācija
SIA Lattelecom sakaru kanalizācija	Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
9. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu caurulī! Virs esošā kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10 Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703603356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Ozolnieku KSDU

TS-CD vad.	Dīdzis Dāle	20.03.2019
Izstrādāja:	Jānis Mednis	20.03.2019

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Vertikālais plānojums

(Zvaigžņu iela)

BM PROJEKTS

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
Ozimantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhiva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:500	TS-CD	1-2-3