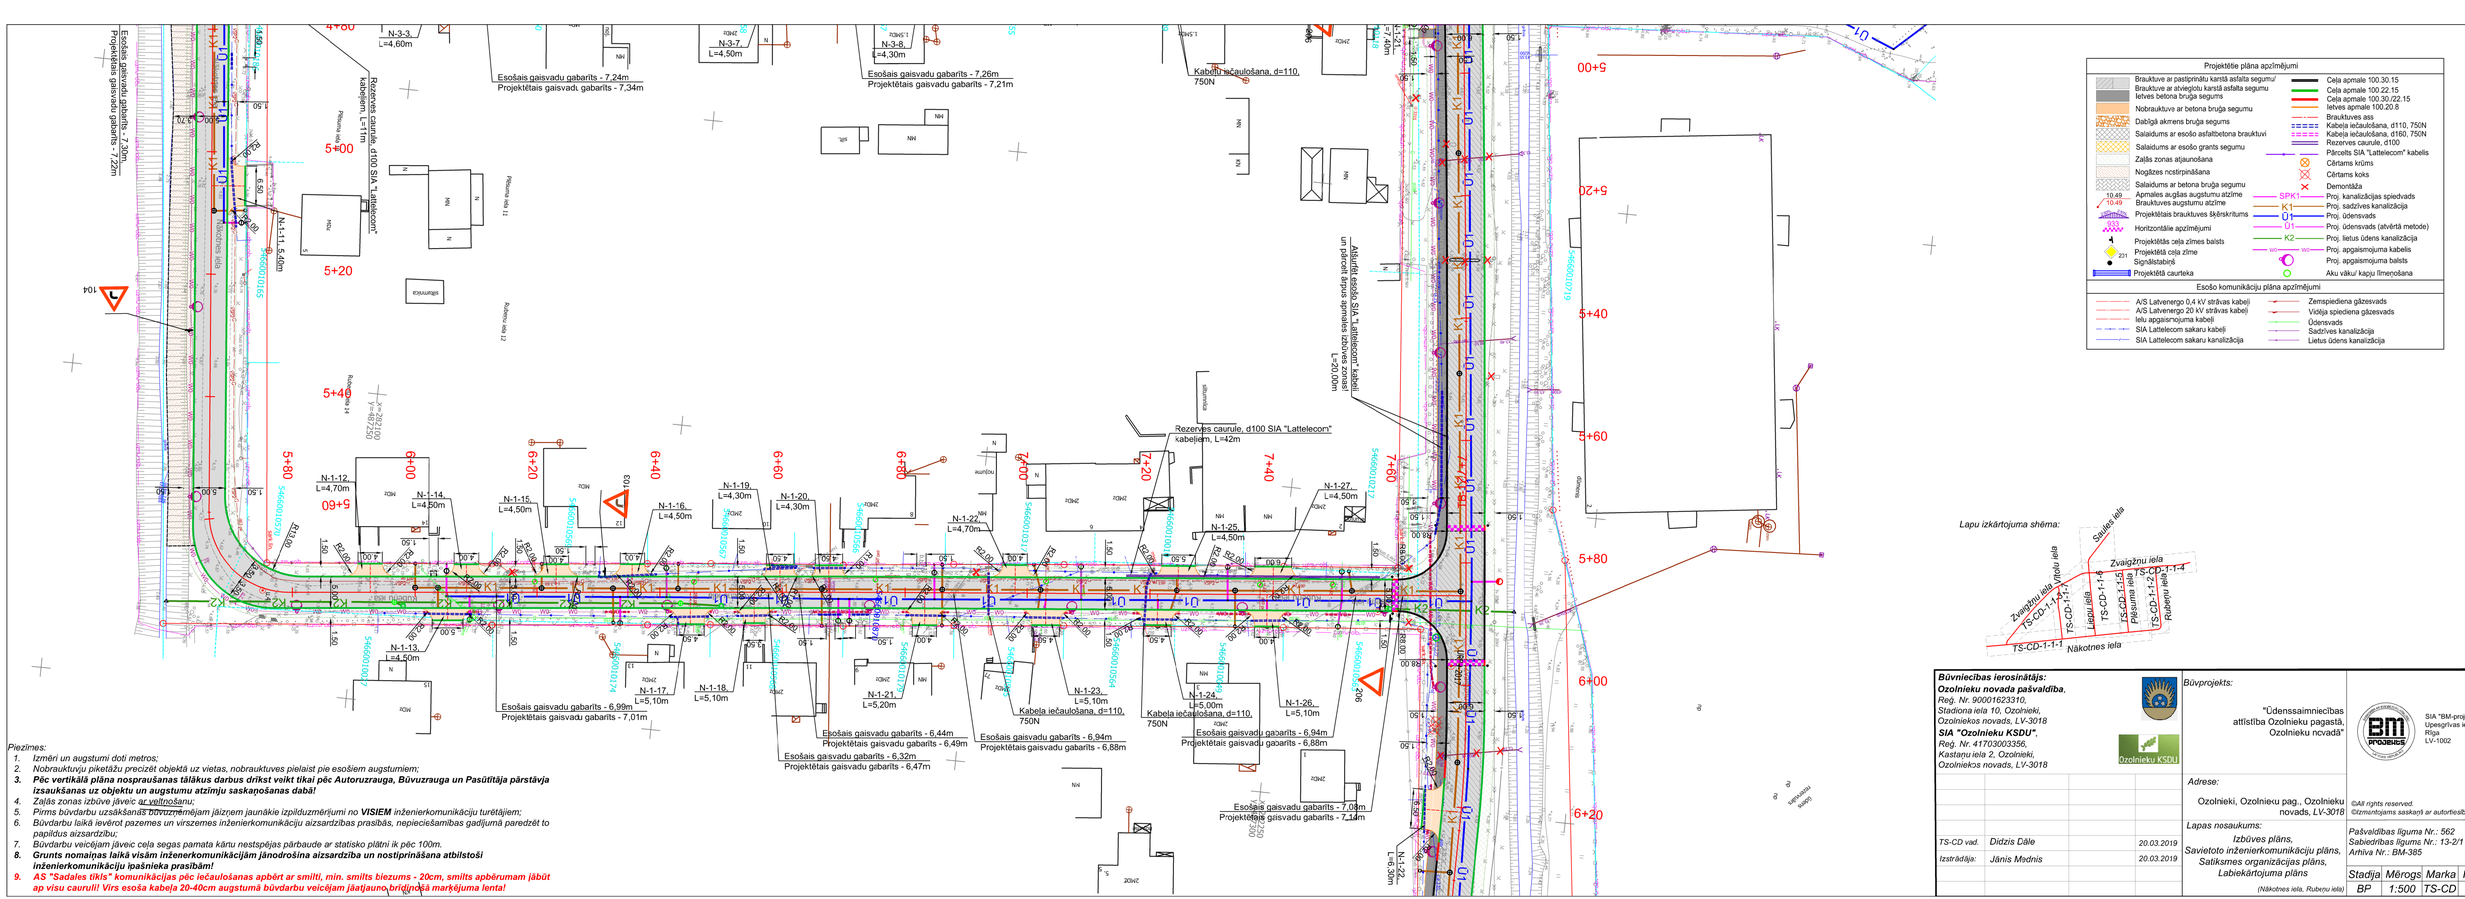

Lapu izkārtojuma shēma:

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/ Brauktuve ar atvieglotu karstā asfalta segumu
- Ietves betona bruģa segums
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dablīgā akmens bruģa segums
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Nogāzes nostiprināšana
- Salaidums ar betona bruģa segumu
- Asfaltēta ietve
- Brauktuves augstuma atzīme
- Projektētais brauktuves šķērsprofils
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme
- Signālstabiņš
- Projektētā caurteka
- Ceļa apmale 100.30.15
- Ceļa apmale 100.22.15
- Ceļa apmale 100.30./22.15
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana, d110, 750N
- Kabeļa iečaulošana, d160, 750N
- Rezerves caurule, d100
- Pārceltās SIA "Lattelecom" kabeļis
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Asfaltēta ietve
- Proj. kanalizācijas spiedvads
- Proj. sadzīves kanalizācija
- Proj. ūdensvads
- Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
- Proj. lietus ūdens kanalizācija
- Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma balsts
- Aku vāku/ kapu līmeņošana

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Nobrauktuvju piekļužu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;*
3. ***Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
4. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar velnoošanu;*
5. *Pirms būvdarbu uzsākšanās būvuzņēmējam jāiznāk izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;*
6. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*
7. *Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
8. ***Grunts nomaiņas laikā visām inženerkomunikācijām jānodrošina aizsardzība un nostiprināšana atbilstoši inženierkomunikāciju īpašnieka prasībām!***
9. ***AS "Sadales tīkls" komunikācijas pēc iečaulošanas apbērt ar smilti, min. smilts biezums - 20cm, smilts apbērumam jābūt ap visu cauruli! Virs esoša kabeļa 20-40cm augstumā būvdarbu veicējam jāatjauno brīdinošā marķējuma lenta!***

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieknos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolnieknos novads, LV-3018

TS-CD vad.	*Didzis Dāle*	*20.03.2019*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*	*20.03.2019*

Būvprojekts:

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

Adrese:

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

Lapas nosaukums:

Izbūves plāns,
Savietoto inženierkomunikāciju plāns,
Satiksmes organizācijas plāns,
Labiekārtojuma plāns
(Nākotnes iela, Rubeņu iela)

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*1:500*	*TS-CD*	*1-1-2*